



ООО «Изолятор-АКС»

Тип:


ИКМ-252

Черт. номер:

ЖИШЦ.7596

Исполнение: **Концевая муфта наружной установки с композитным изолятором, заполненная диэлектрической жидкостью**

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	252
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	127
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	190
Уровень ЧР	пКл	≤5
Напряжение испытательное 50 Гц, 30 мин.	кВ	318
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	1050
Напряжение испытательное коммутационного импульса 250/2500 мкс	кВ	-
Сечение жилы кабеля	мм ²	400 ÷ 2500
Диаметр по изоляции подготовленного кабеля	мм	74.1 ÷ 118.0
Максимальный диаметр по оболочке кабеля	мм	140
Диаметр контактной части, D для кабеля сечением жилы до 1600 мм ² для кабеля сечением жилы до 2500 мм ²	мм	50 60
Длина изолятора, L	мм	2810
Разрядное расстояние, l	мм	2600
Длина пути утечки, min	мм	8689
Уровень загрязнения по ГОСТ 9920-89		IV
Максимальный угол наклона от вертикали	град.	30
Максимальное усиление на изгиб изолятора	кН	7.4
Объем диэлектрической жидкости	л	210
Климатическое исполнение		УХЛ1
Значение температуры воздуха при эксплуатации	°С	-60 ÷ +50
Расчетная масса	кг	362

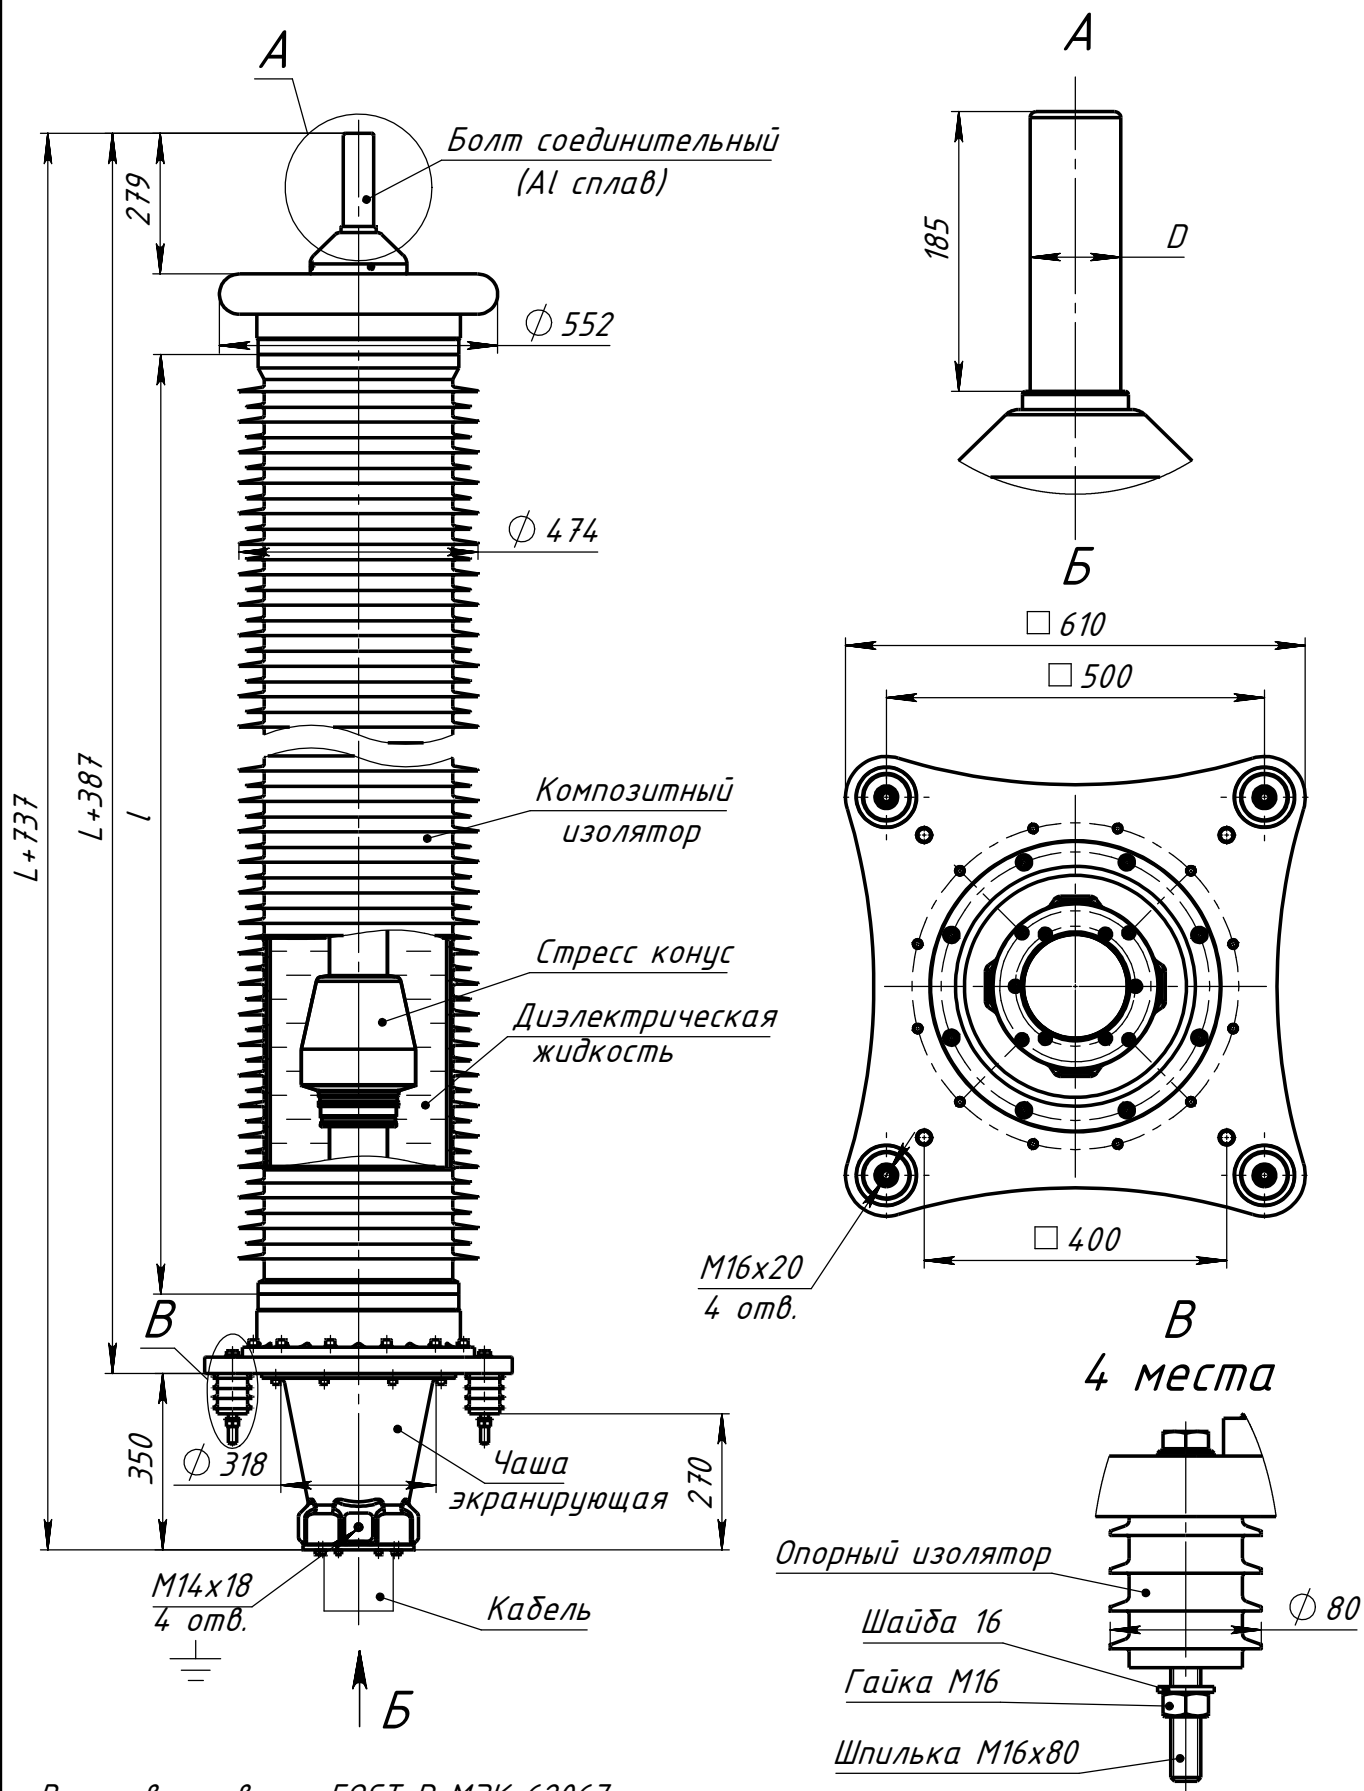

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62067



ООО
"Изолятор-АКС"

ЖИЩЦ.7596

Разраб.			
Провер.			
Нач. отд.			
Н. контр.			
Утв.			

Концевая муфта наружной
установки с композитным изолятором
заполненная диэлектрической жидкостью
ИКМ-252

Лит.	Масса	Масштаб
	362	
Лист	Листов	