



ООО «Изолятор-АКС»

Тип:


ИКВ-550

Черт. номер:

ЖИШЦ.7953

Исполнение: **Кабельный ввод для присоединения кабеля к ячейкам КРУЭ и трансформаторам**

Технические данные:		
Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц	кВ	550
Напряжение рабочее фазное/линейное	кВ	290/500
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	435
Уровень ЧР	пКл	≤5
Напряжение испытательное 50 Гц, 60 мин.	кВ	580
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	1550
Напряжение испытательное коммутационного импульса 250/2500 мкс	кВ	1175
Сечение кабеля (жилы)	мм ²	500 ÷ 3000
Диаметр по изоляции подготовленного кабеля	мм	87.5 ÷ 135.0
Максимальный диаметр по оболочке кабеля	мм	166
Длина кабельного ввода, L	мм	1520
Длина до «стакана» кабельного ввода, L1	мм	960
Диаметр фланца, D	мм	680
Диаметр установочных отверстий фланца, D1	мм	640
Диаметр эпоксидного изолятора, D2	мм	619
Диаметр проточки эпоксидного изолятора, D3	мм	617
Климатическое исполнение		УХЛ1
Значение температуры воздуха при эксплуатации	°C	-60 ÷ +50
Расчетная масса	кг	180

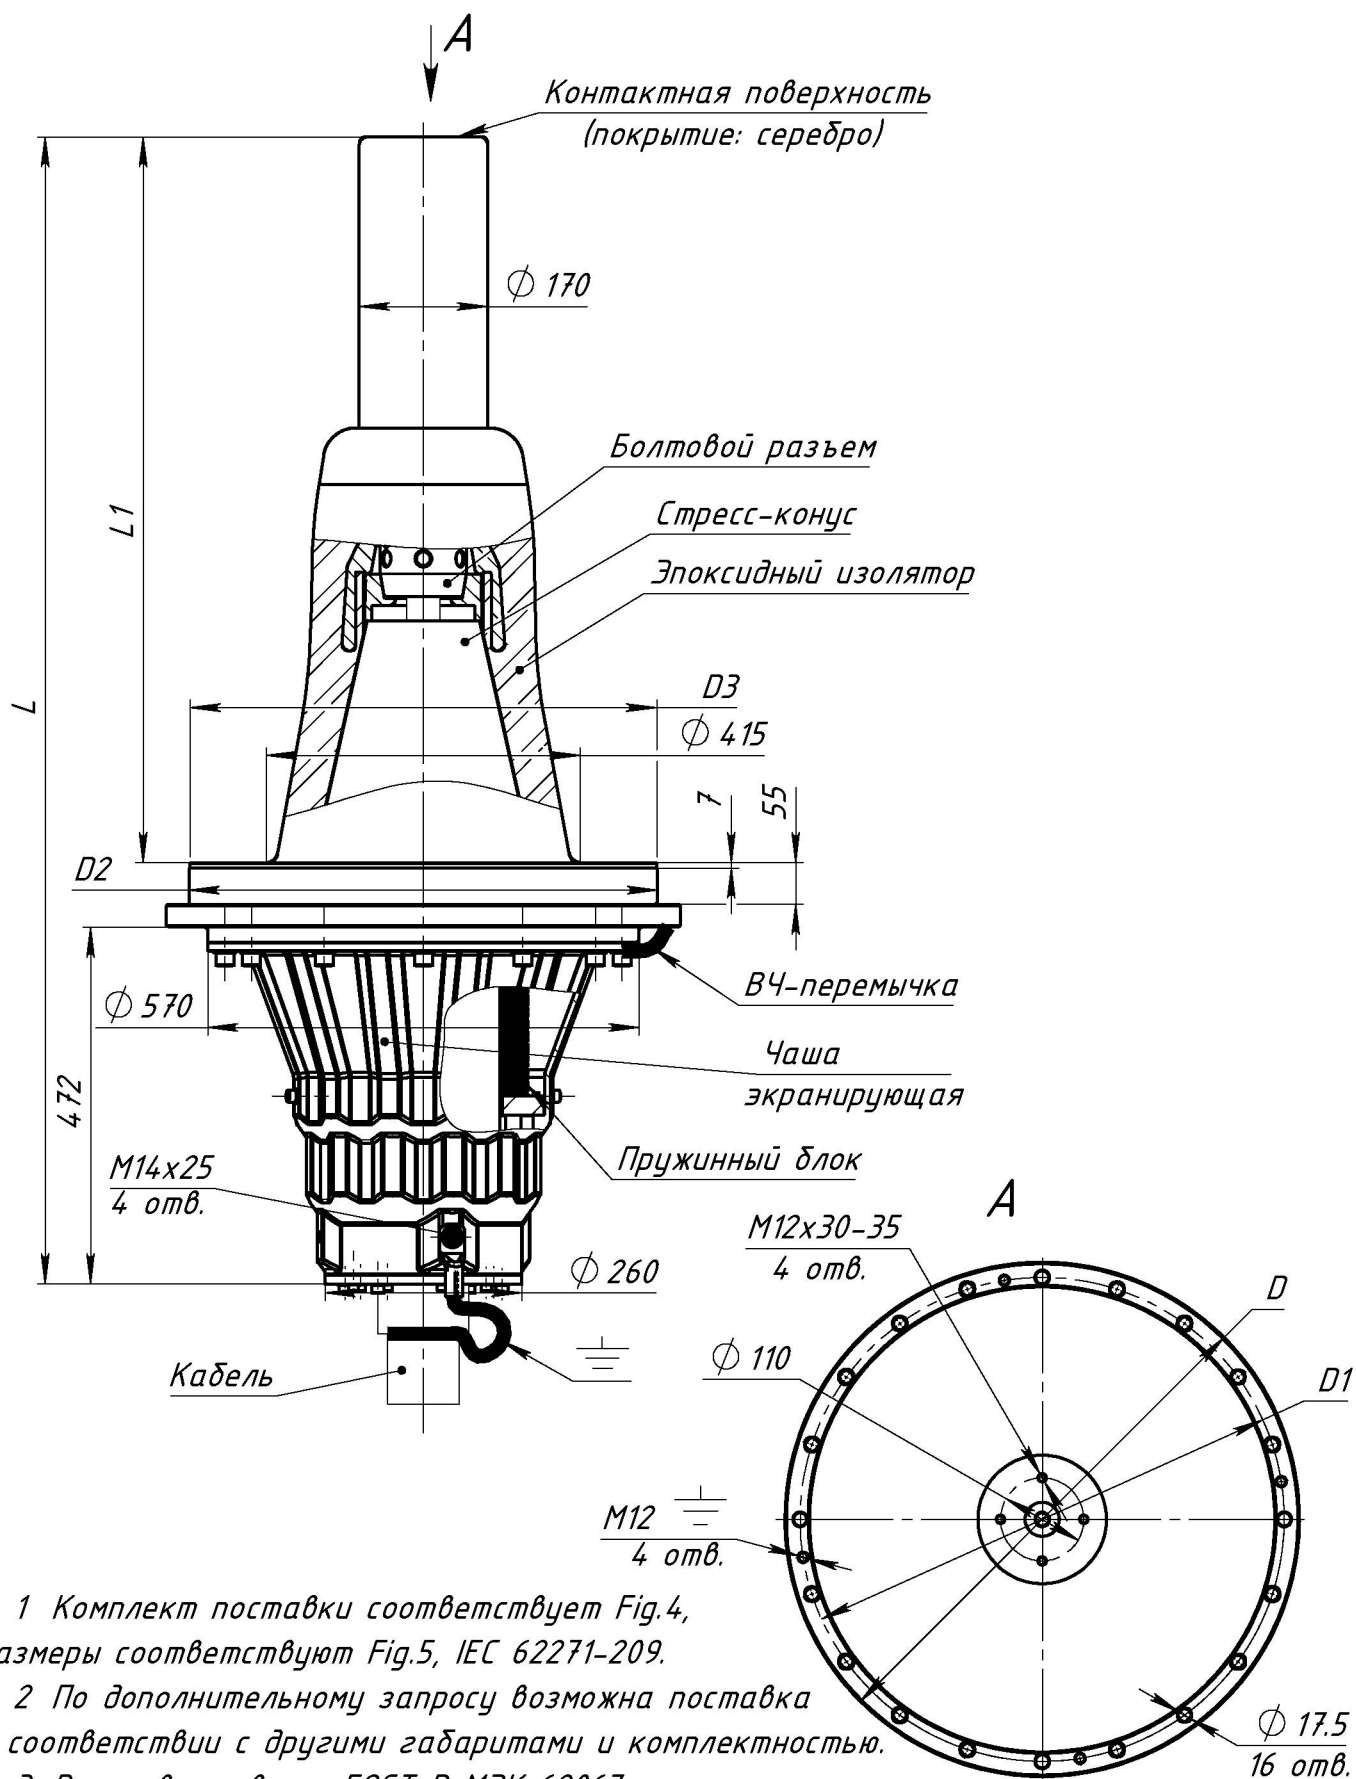

1 Комплект поставки соответствует Fig.4, размеры соответствуют Fig.5, IEC 62271-209.

2 По дополнительному запросу возможна поставка в соответствии с другими габаритами и комплектностью.

3 В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62067.

				ЖИЩЦ.7953			
Разраб.				Кабельный ввод ИКВ-550	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.						180	
Нач. отд.							
Н. контр.							
Утв.					Лист 2	Листов 2	